


UWAGA:
1. Oznaczenia, przeznaczenia obwodów zasilających oraz przekroje przewodów wg schematów ideowych rozdzielnic.
2. Trasy kablowe wykonać wg opisu technicznego.
3. Wypusty oznaczone "went" zasilają wentylatory łazienkowe. Należy zasilic je z instalacji oświetleniowej, za pomocą przewodu YDY 3x2,5.

Łącznik "G"

Izba przyjęć

LEGENDA	
	Wypust sułtowy lub sceny jednorazowy lub stałorazowy (wg schematów ideowych)
	Gniazdo wykłowe jednofazowe
	Gniazdo wykłowe jednofazowe w kolorze czerwonym (rezerwowane agregatem prądotwórczym)
	trasa proj. koryta kablowego 200H42 - pkt. podparcia wykonać co 2m
	proj. rozdzielnica nN

INWESTOR	SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
ADRES	32-500 CHRZANÓW, TOPOŁOWA 16
PROJEKTANT	NR LPR: PROJ.
mgr inż. Jan Kozłowski	MAZ0430/POOE/06
SPRAWDZAJĄCY:	
mgr inż. Michał Nagórka	PDL0180/PBE/15
Ateiler 7	
40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614 Mail: biuro@ateiler7.com.pl	
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE - Kategoria XI	
Piętro 1 - instalacja gniazd wykłowych i wypustów	
Nr rys.	IE 01.1

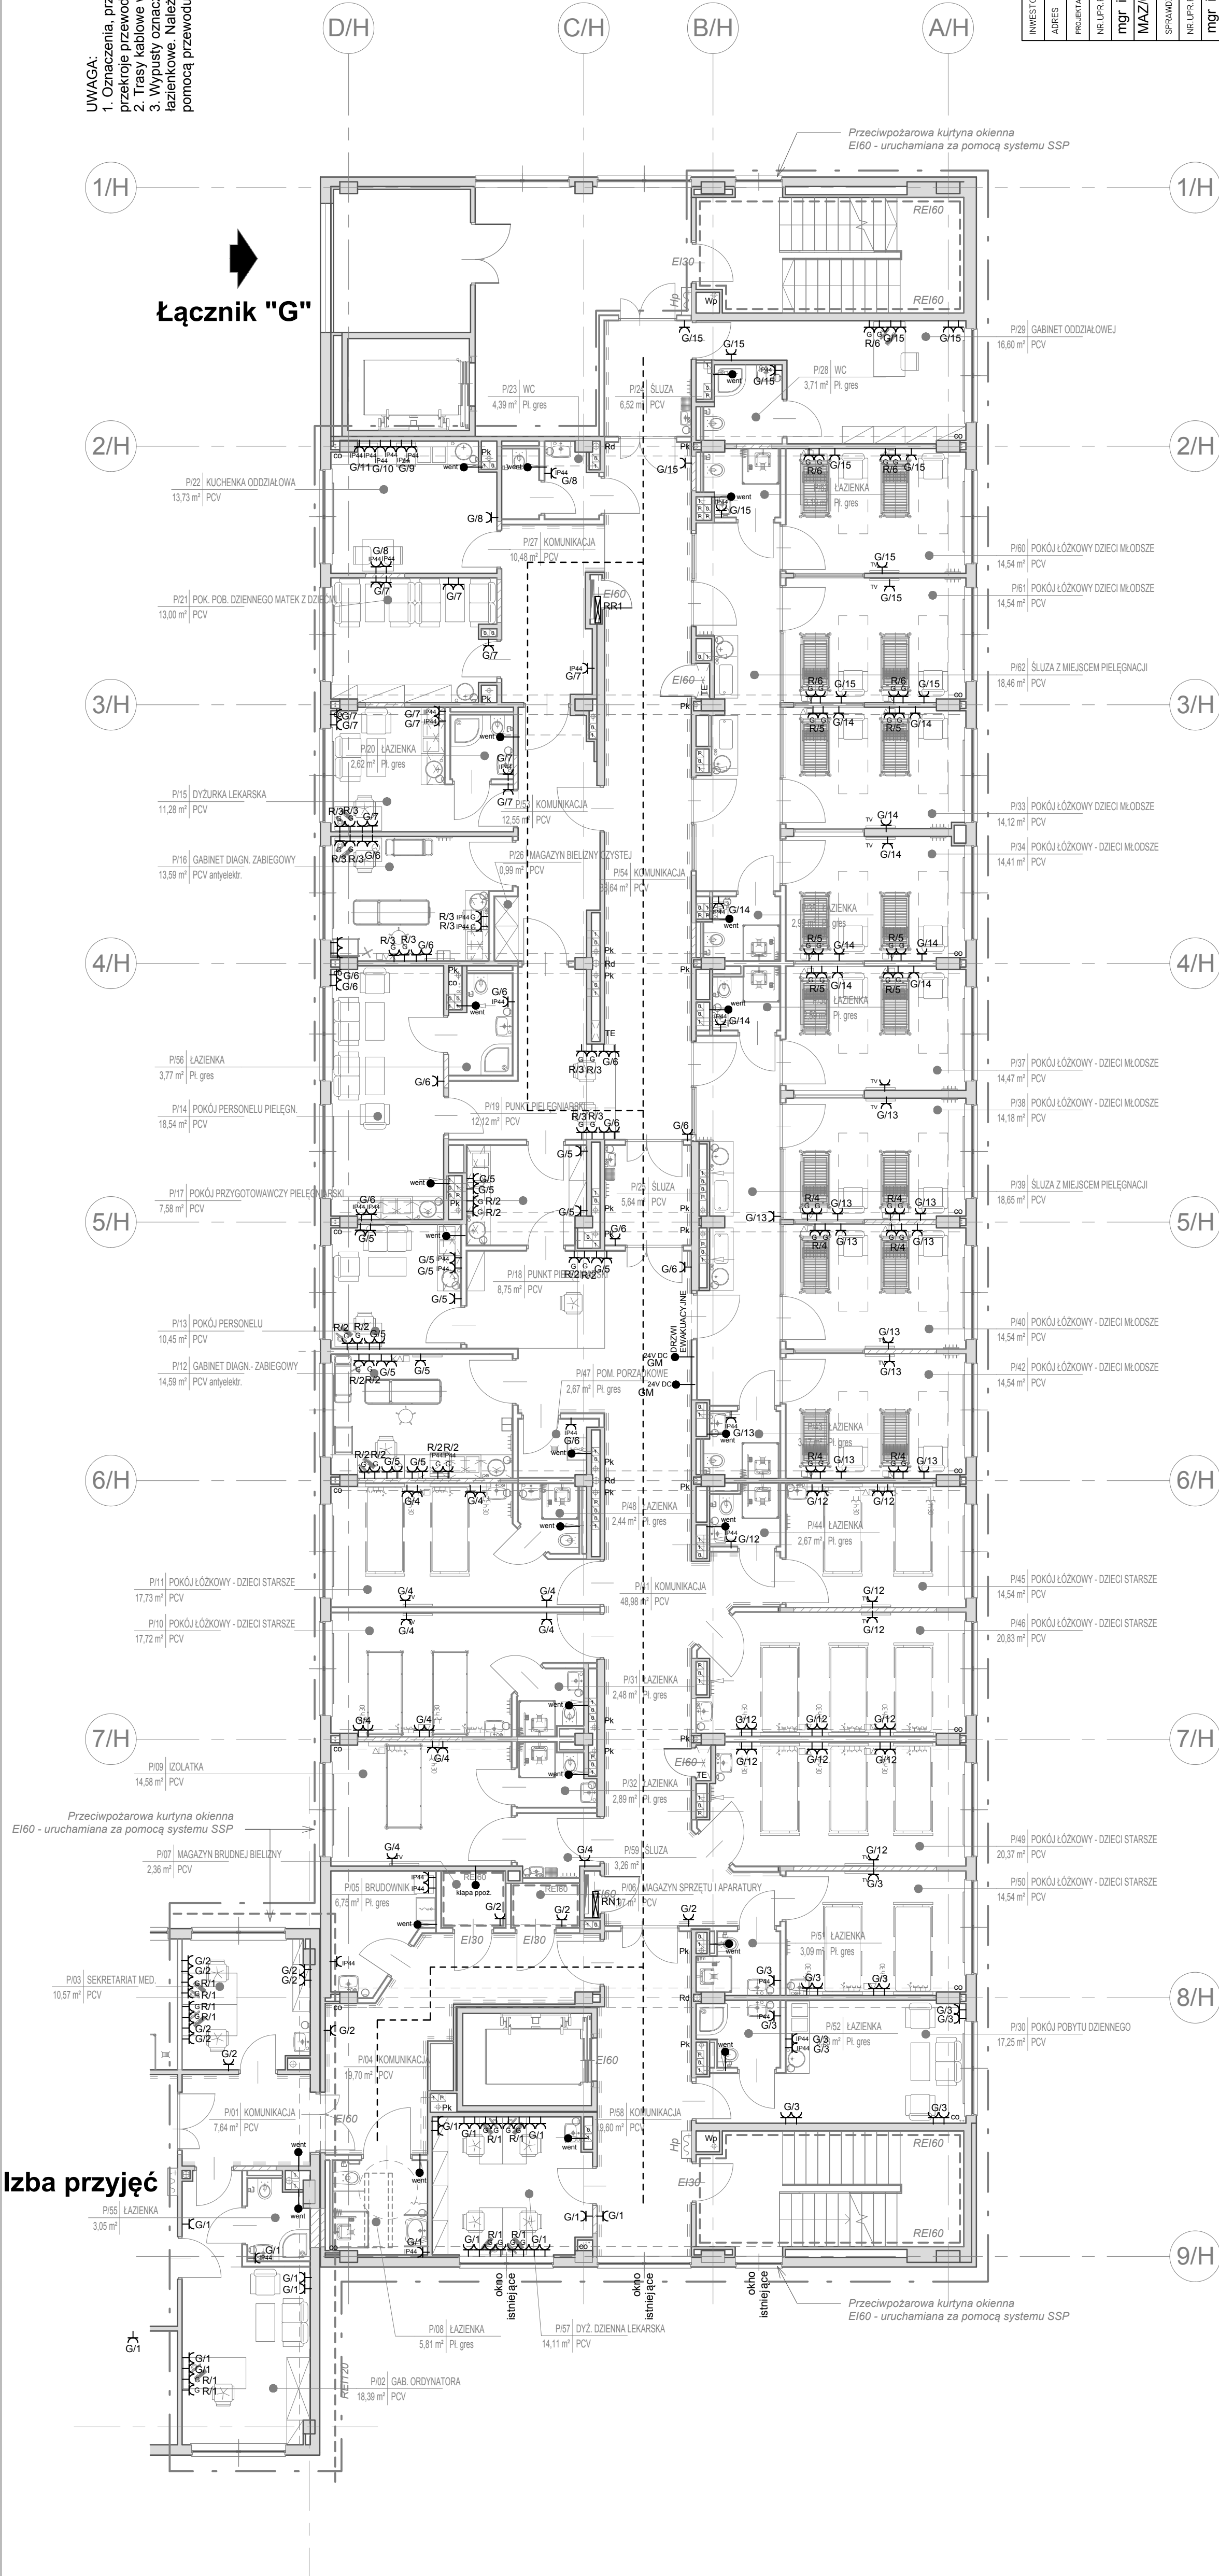

1/H

2/H

3/H

4/H

5/H

6/H

7/H

8/H

9/H