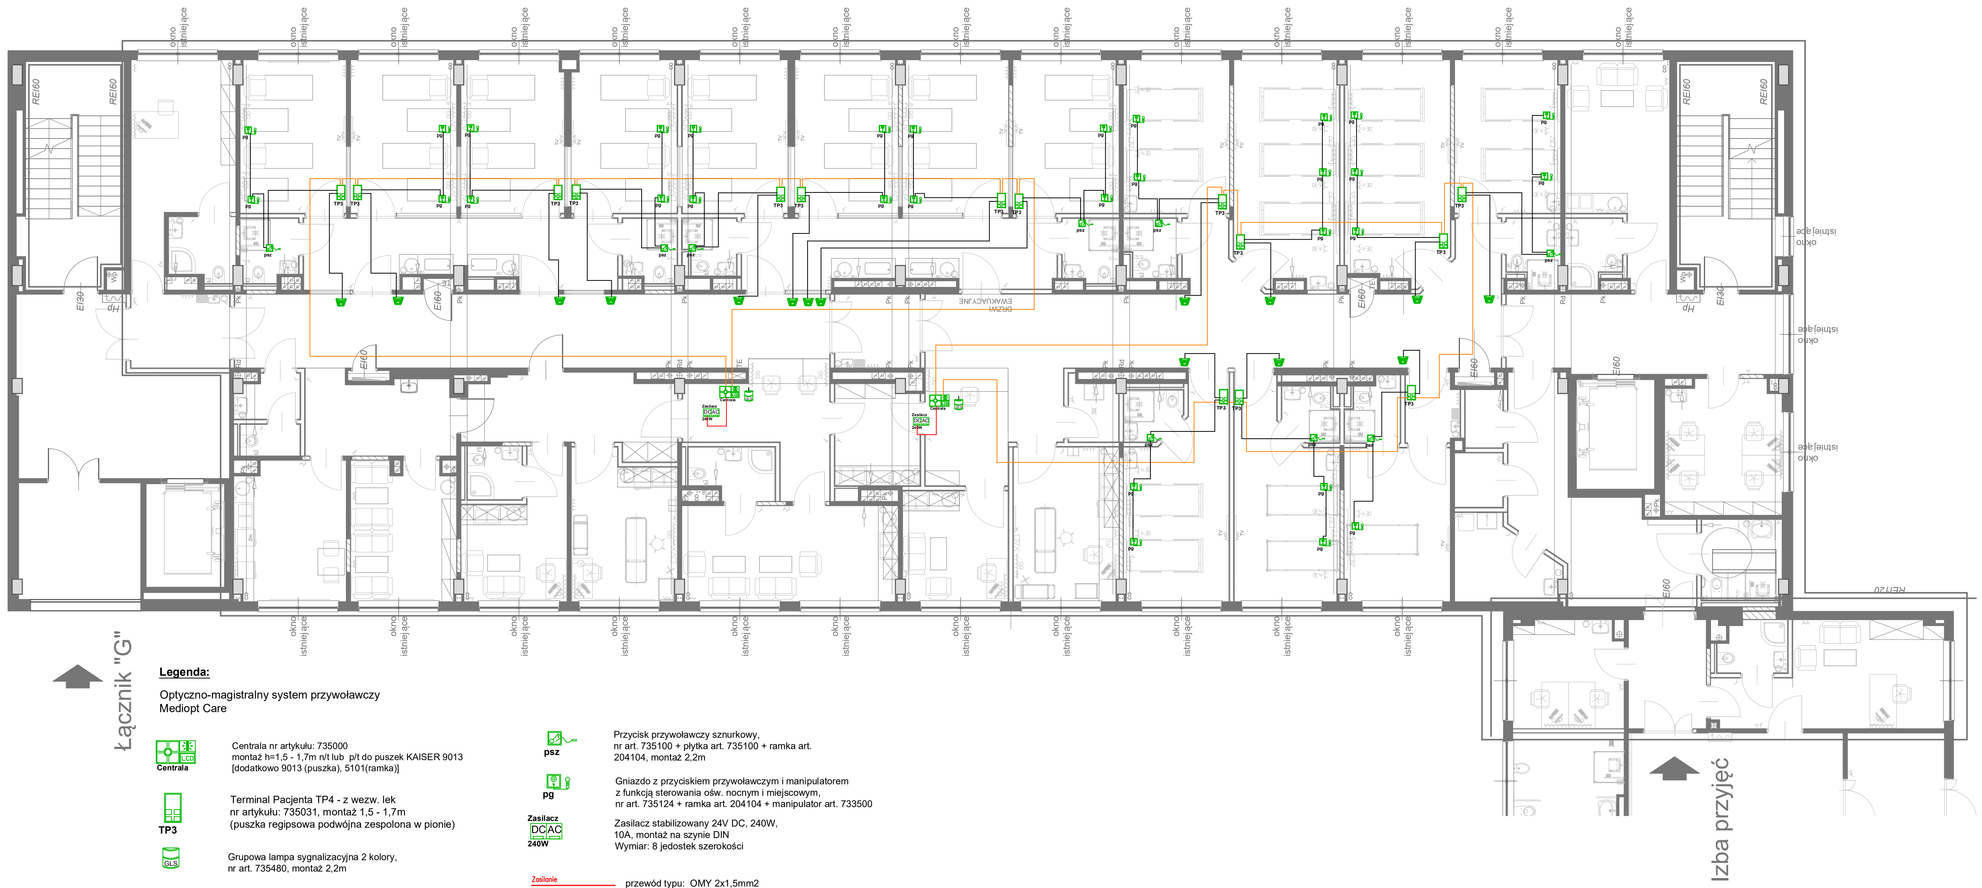

Legenda:

Optyczno-magistralny system przywoławczy
Mediopt Care

Centrala — Centrala nr artykułu: 735000
montaż h=1,5 - 1,7m n/t lub p/t do puszek KAISER 9013
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]

TP3 — Terminal Pacjenta TP4 - z wezw. lek
nr artykułu: 735031, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

GLS — Grupowa lampa sygnalizacyjna 2 kolory,
nr art. 735480, montaż 2,2m

Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nr art. 735461, montaż 2,2m

psz — Przycisk przywoławczy sznurkowy,
nr art. 735100 + płytka art. 735100 + ramka art.
204104, montaż 2,2m

pg — Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem
z funkcją sterowania ośw. nocnym i miejscowym,
nr art. 735124 + ramka art. 204104 + manipulator art. 733500

Zasilacz DC/AC **240W** — Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,
10A, montaż na szynie DIN
Wymiar: 8 jedostek szerokości

Zasilanie — przewód typu: OMY 2x1,5mm2
Magistrala konfiguracyjna — przewód typu: YTKSY 2x2x0,8mm
Magistrala salowa — przewód typu: YTKSY 3x2x0,5mm

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–

INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. Witold Pierz
NR.UPR.PROJ.	mgr inż. Witold Pierz
	SLK/0984/PWOE/05
Zespół projektowy:	
	Łukasz Kozieł

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE - Kategoria XI

UMOWA:
FAZA: P.W.
DATA: 2017-03
SKALA:
BRANŻA: NISKOPRĄDOWA

Instalacje Przyzywowa

Nr.projektu:

Rys.wykonane w programie
Autodesk Revit nr.397-21976190

Nr.rys. **T.21**