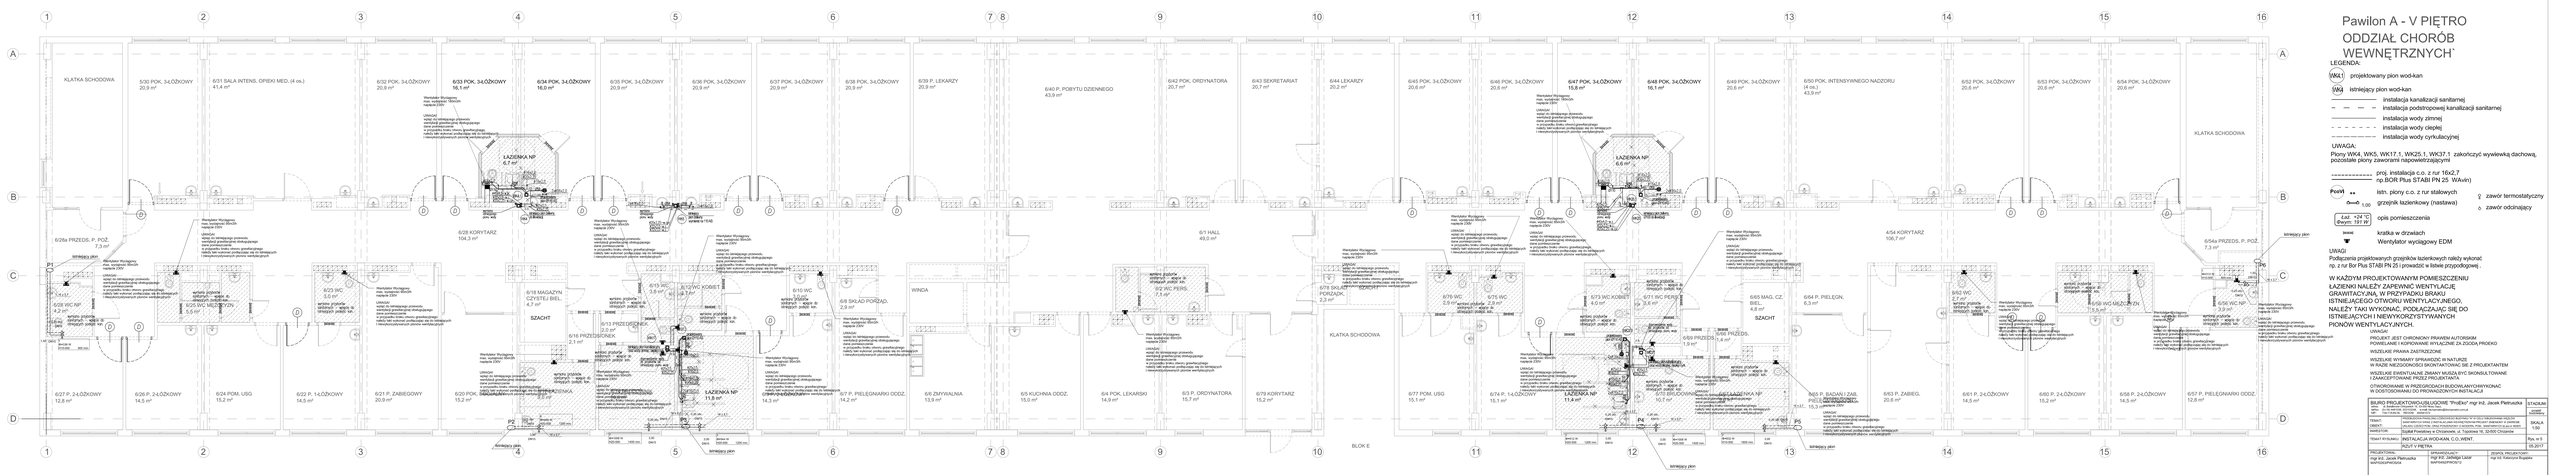
KLATKA SCHODOWA
5/30 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,9 m²
5/31 SALA INTENS. OPIEKI MED. (4-ra.) 41,4 m²
6/32 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,9 m²
6/33 POK. 34-ŁÓŻKOWY 16,1 m²
6/34 POK. 34-ŁÓŻKOWY 16,0 m²
6/35 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,9 m²
6/36 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,9 m²
6/37 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,9 m²
6/38 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,9 m²
6/39 P. LEKARZY 20,9 m²
6/40 P. POBYTU DZIENNEGO 43,9 m²
6/42 POK. ORDYNATORA 20,7 m²
6/43 SEKRETARIAT 20,7 m²
6/44 LEKARZY 20,2 m²
6/45 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,6 m²
6/46 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,6 m²
6/47 POK. 34-ŁÓŻKOWY 15,8 m²
6/48 POK. 34-ŁÓŻKOWY 16,1 m²
6/49 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,6 m²
6/50 POK. INTENSYWNEGO NADZORU (4-ra.) 43,5 m²
6/52 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,6 m²
6/53 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,6 m²
6/54 POK. 34-ŁÓŻKOWY 20,6 m²
KLATKA SCHODOWA
6/28a PRZEDS. P. POŻ. 7,3 m²
6/28 KORYTARZ 104,3 m²
6/1 HALL 49,0 m²
6/54 KORYTARZ 106,7 m²
6/54a PRZEDS. P. POŻ. 7,3 m²
6/18 MAGAZYN CZYSTEJ BIEL. 4,7 m²
SZACHT
6/16 PRZEDSIONEK 2,1 m²
6/13 PRZEDSIONEK 2,1 m²
6/19 WC 5,8 m²
6/12 WC KOBIET 4,7 m²
6/10 WC 1,7 m²
6/8 SKŁAD PORZĄD. 2,9 m²
WINDA
6/79 WC 5,9 m²
6/75 WC 5,9 m²
6/71 WC PERS 3,4 m²
6/73 WC KOBIET 4,0 m²
6/52 WC 3,7 m²
6/56 WC MĘŻCZYZN 3,5 m²
6/56 WC KOBIET 3,7 m²
6/78 SKŁAD PORZĄDK. 2,3 m²
6/79 P. PERS 17,5 m²
6/65 MAG. CZ. BIEL. 4,8 m²
6/64 P. PIELĘGN. 6,3 m²
6/68 PRZEDS. 11,4 m²
6/63 PRZEDS. 11,4 m²
KLATKA SCHODOWA
6/27 P. 24-ŁÓŻKOWY 12,8 m²
6/26 P. 24-ŁÓŻKOWY 14,3 m²
6/24 POM. USG 15,2 m²
6/22 P. 14-ŁÓŻKOWY 14,9 m²
6/21 P. ZABIEGOWY 20,9 m²
6/20 POK. 34-ŁÓŻKOWY 15,2 m²
6/7 P. PIELĘGNIARKI ODDZ. 14,2 m²
6/6 ZMYWALNIA 13,9 m²
6/5 KUCHNIA ODDZ. 15,0 m²
6/4 POK. LEKARSKI 14,9 m²
6/3 P. ORDYNATORA 15,7 m²
6/79 KORYTARZ 15,2 m²
6/74 P. 14-ŁÓŻKOWY 15,1 m²
6/72 BRUDOWNIK 3,4 m²
6/77 POM. USG 15,1 m²
6/67 P. PIELĘGNIARKI ODDZ. 14,2 m²
6/66 P. ZABIEG. 20,6 m²
6/61 P. 24-ŁÓŻKOWY 14,6 m²
6/60 P. 24-ŁÓŻKOWY 15,2 m²
6/58 P. 24-ŁÓŻKOWY 14,5 m²
6/57 P. PIELĘGNIARKI ODDZ. 12,8 m²
ŁAZIENKA NP 6,7 m²
ŁAZIENKA NP 11,8 m²
ŁAZIENKA NP 6,6 m²
ŁAZIENKA NP 11,4 m²
ŁAZIENKA NP 11,4 m²
BLOK E
Wentylator Wyciągowy max. wydajność 180m3/h napięcie 230V
UWAGA!
wylot do istniejącego przewodu wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanego w przyległej ścianie, przewodu grawitacyjnego należy nadać wykonać podłączając się do istniejących i nieużytkujących pionów wentylacyjnych
wlot powietrza nawiewnego - wpust w drzwiach 2x600 szt.
kratka w drzwiach
Wentylator wyciągowy EDM
kratka w drzwiach
Wentylator wyciągowy EDM
kratka w drzwiach
Wentylator wyciągowy EDM